



VERIFICHE CAPPETTE A BRACCI UNICHIM 192/3

- VERIFICA CORRETTA INSTALLAZIONE
- VERIFICA VELOCITA' DI ASPIRAZIONE
- VERIFICA PORTATA DI ESTRAZIONE
- VERIFICA INTASAMENTO FILTRI



CONTATTI



081 8678566



081 8678568



Via Cuma Licola, 106 -
80078 Pozzuoli (NA)



spf.impianti@gmail.com




www.spfimpianti.it

SPF®

SICUREZZA LABORATORI

**CAPPE BIOHAZARD
CAPPE CHIMICHE
BRACCI DI ASPIRAZIONE
ARMADI DI SICUREZZA**

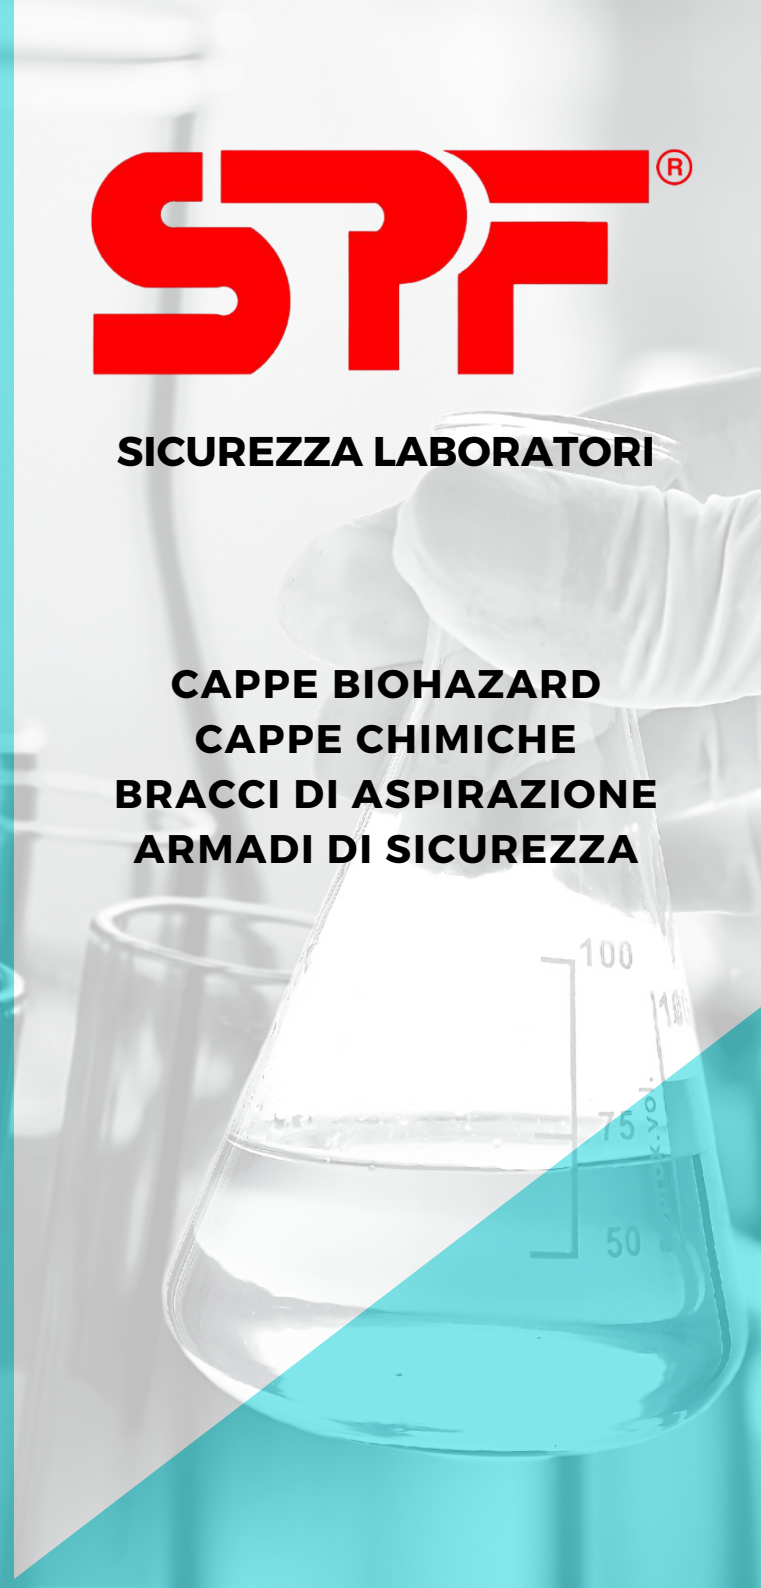

VERIFICHE CAPPE BIOHAZARD

EN 12469 E ISO 14644-2015

- VERIFICA CORRETTA INSTALLAZIONE
- VERIFICA FUNZIONALE
- VERIFICA FLUSSO DISCENDENTE
- DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI CONTAMINAZIONE DELLA CAPPA
- SMOKE TEST
- TEST EMISSIONE LAMPADA UV
- TEST LUCE BIANCA (UNI EN ISO 12464)
- TEST SONORO (UNI EN ISO 11202)
- TEST DI INTEGRITA' FILTRO HEPA



VERIFICHE CAPPE CHIMICHE

EN 14175 E UNICHIM 192/3

- VERIFICA CORRETTA INSTALLAZIONE
- VERIFICA TENUTA CONDOTTI DI ESPULSIONE
- TEST LUX (UNI EN ISO 12464-1)
- TEST SONORO (UNI EN ISO 11202)
- TEST FUNZIONAMENTO ALLARMI
- TEST VELOCITA' FRONTALE (UNICHIM 192/3)



ARMADI DI SICUREZZA

EN 14470, EN 16121, EN 16122, EN 61010-1

- Sostituzione filtro carbone attivo
- Lubrificazione e ingrassaggio organi meccanici
- Verifiche funzionali come prescritto dal costruttore
- Verifica presenza di aspirazione con misure di velocità





"Se davvero pensi che l'ambiente sia meno importante dell'economia, prova a trattenere il respiro mentre conti i tuoi soldi"



CONTATTI



081 8678566



081 8678568



Via Cuma Licola, 106 -
80078 Pozzuoli (NA)



spf.impianti@gmail.com



www.spfimpianti.it



**Progettazione e Realizzazione
Impianti Speciali**

**CONTROLLO COMBUSTIONE
E MONITORAGGIO IN
CONTINUO DEI FUMI**

ADEGUAMENTO AL D.Lgs. 152/06

TITOLO I

Al fine di ottimizzare il **rendimento** di combustione, gli impianti termici industriali di potenza termica nominale pari o superiore a **1 MW** e inferiore a **50 MW**, **devono** essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

TITOLO II

Al fine di ottimizzare il **rendimento** di combustione, gli impianti termici civili di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a **1,16 MW**, o di potenza termica nominale complessiva superiore a **1,5 MW** e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a **0,75 MW**, **devono** essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.



DATI PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

D.Lgs. n. 152/2006 D.Lgs. n. 128/2010 D.Lgs. n. 183/2017

- Combustibile utilizzato
Metano, GPL, Gasolio, BTZ
- Potenza termica nominale al focolare
Valore sulla targhetta del singolo bruciatore
- Destinazione del calore prodotto
Scopo industriale, riscaldamento, ACS, cogenerazione
- Numero delle caldaie in Centrale Termica

